
新标

技 术 要 求


1, 阀门设计制造按GB/T 12237规定
2, 阀门结构长度GB/T12221
3, 法兰依据HG/T20592形式规定
4, 检验和验收依据JB/T 9092


PN		25	
实验试验	壳体试验	3.75	Mpa
	上密封试验	~	
	密封试验	2.75	
	气密封试验	0.6	
工作温度		(-29°C)~(+420°C)	
适用介质：水，油，气体			

A向

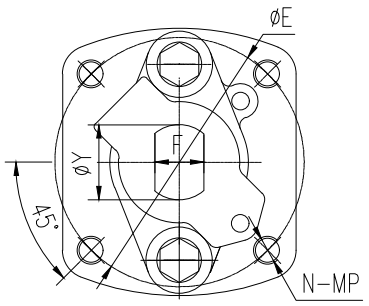

PN	DN	结构长度L	HG/T20592法兰尺寸（RF）										
			D	D1	D2	T	f	n-Ød	ØE/ISO5211	N-MP	M	F*ØY	K
25	15	130	95	65	45	16	2	4-Ø14	50/F05	4-M6	160	9*Ø14	11.5
	20	130	105	75	58	18	2	4-Ø14	50/F05	4-M6	160	9*Ø14	11.5
	25	140	115	85	68	18	2	4-Ø14	50/F05	4-M6	180	10*Ø16	13
	32	165	140	100	78	18	2	4-Ø18	50/F05	4-M6	180	10*Ø16	13
	40	165	150	110	88	18	2	4-Ø18	70/F07	4-M8	230	14*Ø20	17.5
	50	203	165	125	102	20	2	4-Ø18	70/F07	4-M8	230	14*Ø20	17.5
	65	241	185	145	122	22	2	8-Ø18	90/F09	4-M10	270	16*Ø24	20
	80	283	200	160	138	24	2	8-Ø18	90/F09	4-M10	310	17*Ø26	21
	100	305	235	190	162	24	2	8-Ø22	90/F09	4-M10	310	17*Ø26	21
	125	381	270	220	188	26	2	8-Ø26	102/F10	4-M10	600	21*Ø32	27
	150	403	300	250	218	28	2	8-Ø26	125/F12	4-M12	700	24*Ø36	29
	200	502	360	310	278	30	2	12-Ø26	140/F14	4-M16	800	27*Ø40	31

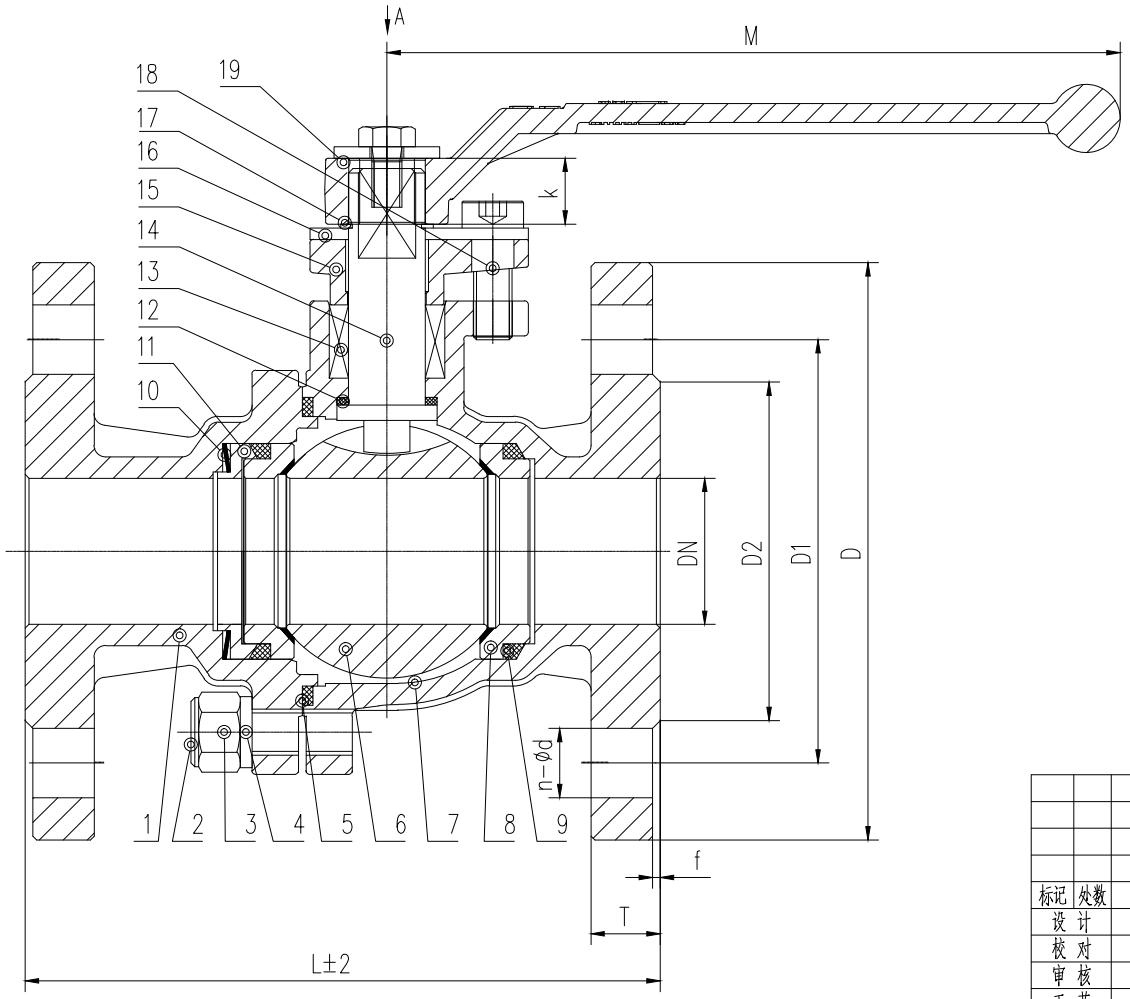

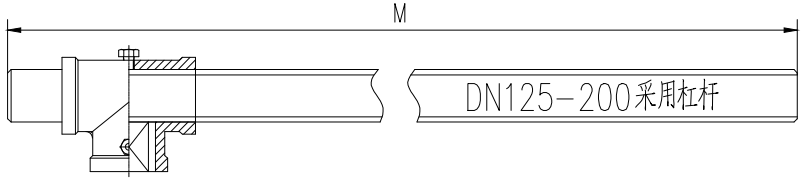

序号	名称	主体材质A351 CF8	主体材质A351 CF3M	主体材质A216 WCB
19	手柄	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
18	螺钉	A193 B8	A193 B8	A193 B7
17	卡簧	A276 304	A276 304	A276 304
16	定位片	A276 304	A276 304	A276 304
15	填料压盖	A351 CF8	A351 CF3M	A351 CF8
14	阀杆	A182 F304	A182 F316L	17-4PH
13	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
12	止退垫	SS304	SS316L	SS304
11	支撑圈	A276 304	A276 316L	A276 304
10	碟簧	17-7PH	17-7PH	17-7PH
9	密封圈	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
8	阀座	F304+Ni55/WC/STL	F316L+Ni55/WC/STL	F304+Ni55/WC/STL
7	阀体	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
6	球体	F304+Ni60/WC/STL	F316L+Ni60/WC/STL	F304+Ni60/WC/STL
5	金属缠绕垫	SS304+石墨	SS316L+石墨	SS304+石墨
4	弹垫	SS304	SS304	SS304
3	螺母	A194 8	A194 8	A194 2H
2	螺栓	A193 B8	A193 B8	A193 B7
1	阀盖	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

硬密封浮动球阀

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

小样图

Q41Y-PN25